

Messezentrum Nürnberg










Exhibition Centre Nuernberg

Legenden zu den Hallengrundrissen
der NürnbergMesse

Stand: 13.03.2017






Messezentrum Nürnberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 1 / Hall 1

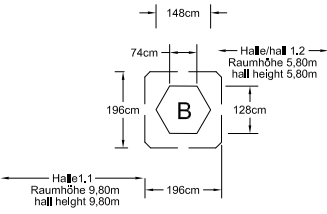

| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|--|--|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m |
|  | Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50m! Tiefe = 0,80m | Technical equipment room Restricted stand height 3.50m! Depth = 0.80m |
|  | Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser | Supply duct for electricity, telecoms compressed air, water and drainage |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10m / H= 4,87m Tor 2 B= 4,10m / H= 4,87m Tor 3 B= 4,10m / H= 4,87m Tor 4 B= 4,10m / H= 4,87m Schiebetor 1 B= 3,57m / H= 3,47m Schiebetor 2 B= 3,31m / H= 3,47m | Access doors to the hall door 1 B= 4.10m / H= 4.87m door 2 B= 4.10m / H= 4.87m door 3 B= 4.10m / H= 4.87m door 4 B= 4.10m / H= 4.87m sliding door 1 B= 3.57m / H= 3.47m sliding door 2 B= 3.31m / H= 3.47m |
|  | Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm | Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m | Pillar with hall sign Restricted stand height 3.80m hall sign height = 1.80m |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 7,88m! Hallenschildhoehe = 1,80m Halle 1.1 (Raumhöhe 9,80m) | Pillar with hall sign Restricted stand height 7.88m hall sign height = 1.80m hall 1.1 (height 9.80m) |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 7,88 / 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m Halle 1.1 (Raumhöhe 9,80m) Halle 1.2 (Raumhöhe 5,80m) | Pillar with hall sign Restricted stand height 7.88 / 3.80m hall sign height = 1.80m hall 1.1 (height 9.80m) hall 1.2 (height 5.80m) |
|  | Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut | Hall corner pillar covered to height of 2.50m |
| Stand 27.08.2013 | Seite 1/2 | Gesamt: Seite 2/32 |

Messezentrum Nürnberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 1 / Hall 1













| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|--|--|
|  | <p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,68m/max. 1,00m Mass "Y" = min. 0,25m/max. 0,54m</p> | <p>Hall corner pillar covered to height of 2.0m Dimension "X" = min. 0.68m/max. 1.00m Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.54m</p> |
|  | <p>Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,96m/max. 1,55m Mass "Y" = min. 0,29m/max. 0,42m</p> | <p>Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.96m/max. 1.55m Dimension "Y" = min. 0.29m/max. 0.42m</p> |
|  | <p>Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft</p> | <p>Supply duct for electricity, telekom, compressed air</p> |
|  | <p>Versorgungsschacht Wasser, Abwasser</p> | <p>Supply duct for water and drainage</p> |
|  | <p>Versorgungsschacht Wasser, Abwasser</p> | <p>Supply duct for water and drainage</p> |
| | <p>Halle 1.1 Hallenhoehe = 9,80m Halle 1.2 Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung)</p> | <p>Hall 1.1 Hall height = 9.80m Hall 1.2 Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)</p> |
| | <p>Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden!</p> | <p>Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor!</p> |
| | <p>Hallenflaeche 10800m² Bodenbelastung 5000kg/m²</p> | <p>Hall area 10800m² Floor loading 5000kg/m²</p> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| <p>Stand 27.08.2013</p> | <p>Seite 2/2</p> | <p>Gesamt: Seite 3/32</p> |

Messezentrum Nürnberg

Exhibition Centre Nuremberg

Halle 2 / Hall 2



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|--|--|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m |
|  | Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50m! Tiefe = 0,80m | Technical equipment room Restricted stand height 3.50m! Depth = 0.80m |
|  | Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,54m/max. 0,85m Mass "Y" = min. 0,29m/max. 0,47m | Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.54m/max. 0.85m Dimension "Y" = min. 0.29m/max. 0.47m |
|  | Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,90m/max. 1,30m Mass "Y" = min. 0,24m/max. 0,30m | Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.90m/max. 1.30m Dimension "Y" = min. 0.24m/max. 0.30m |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10m / H= 4,87m Tor 2 B= 4,10m / H= 4,87m Schiebetor 1 B= 3,57m / H= 3,47m Schiebetor 2 B= 3,31m / H= 3,47m | Access doors to the hall door 1 B= 4.10m / H= 4.87m door 2 B= 4.10m / H= 4.87m sliding door 1 B= 3.57m / H= 3.47m sliding door 2 B= 3.31m / H= 3.47m |
|  | Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 240cm, 300cm | Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (B) = 240cm, 300cm |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m | Pillar with hall sign Restricted stand height 3.80m hall sign height = 1.80m |
|  | Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft | Supply duct for electricity, telekom, compressed air |
|  | Versorgungsschacht Wasser, Abwasser | Supply duct for water and drainage |
|  | Versorgungsschacht Wasser, Abwasser | Supply duct for water and drainage |
| Stand 27.08.2013 | Seite 1/2 | Gesamt : Seite 4/32 |












**Messezentrum Nürnberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 2 / Hall 2**



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|------------------|--|---|
| | Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung) | Hall height = 5.80m (Lower edge of lights) |
| | Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden! | Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor! |
| | Hallenflaeche 4680m ² Bodenbelastung 5000kg/m ² | Hall area 4680m ² Floor loading 5000kg/m ² |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Stand 27.08.2013 | Seite 2/2 | Gesamt : Seite 5/32 |

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 3 / Hall 3



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|--|--|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 1,65m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 1,65m |
|  | Versorgungsschacht E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Abwasser | Supply duct for E = electricity, telecoms W = compressed air, water and drainage |
|  | Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser | Supply duct for electricity, telecoms compressed air, water and drainage |
|  | Versorgungsschacht Wasser, Abwasser | Supply duct for water and drainage |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,08m / H= 3,82m Tor 2 B= 4,15m / H= 3,86m Tor 3 B= 3,80m / H= 3,82m | Access doors to the hall door 1 B= 4,08m / H= 3,82m door 2 B= 4,15m / H= 3,86m door 3 B= 3,80m / H= 3,82m |
|  | Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,57m Hallenschildhoehe = 1,20m (B) = 180cm, 360cm, 480cm | Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4,57m Hall sign height = 1.20m (B) =180cm, 360cm, 480cm |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m | Pillar with hall sign Restricted stand height 3,80m hall sign height = 1,80m |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m | Pillar with hall sign Restricted stand height 3,80m hall sign height = 1,80m |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m | Pillar with hall sign Restricted stand height 3,80m hall sign height = 1,80m |
|  | Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50m! Tiefe = 0,80m | Technical equipment room Restricted stand height 3,50m! Depth = 0,80m |
|  | Unterkante Antenne von Boden: 5,20m | Radio antenna height of lower edge: 5,20m |
| Stand 14.12.2016 | Seite 1/2 | Gesamt: Seite 6/32 |

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 3 / Hall 3



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|-------------------------|--|--|
| | <p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = 0,44m Mass "Y" = 0,33m</p> | <p>Hall corner pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,44m Dimension "Y" = min. 0,33m</p> |
| | <p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,51m / max.0,67m Mass "Y" = min. 0,25m / max.0,43m</p> | <p>Hall corner pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,51m / max.0,67m Dimension "Y" = min. 0,25m / max.0,43m</p> |
| | <p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = 0,55m Mass "Y" = 0,48m</p> | <p>Hall corner pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = 0,55m Dimension "Y" = 0,48m</p> |
| | <p>Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X1" = min. 0,31m / max.0,92m Mass "X2" = min. 0,67m / max.0,91m</p> | <p>Hall outer wall pillar covered to height of 2,50m Dimension "X1" = min. 0,31m / max.0,92m Dimension "X2" = min. 0,67m / max.0,91m</p> |
| | <p>Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,36m / max.0,47m Mass "Y" = min. 0,28m / max.0,46m</p> | <p>Hall outer wall pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,36m / max.0,47m Dimension "Y" = min. 0,28m / max.0,46m</p> |
| | <p>T=Telefonverteilerkasten 0,3m x 0,1m x 0,4m (BxTxH) Höhe Unterkante mindestens 2,50m</p> | <p>T= Telephone distribution box 0,3m x 0,1m x 0,4m (width x depth x height) Height of lower edge at least 2,50m</p> |
| | <p>E1=Elektroschaltkasten 0,4m x 0,4m x 1m (BxTxH) Höhe Unterkante mindestens 2,50m Versorgungskanal von Boden bis UK E1 ca. 0,20m x 0,07m (BxT)</p> | <p>E1=electrical switchbox 0,4m x 0,4m x 1m (width x depth x height) Height of lower edge at least 2,50m Supply route from base to bottom line ca. 0,20m x 0,07m (width x depth)</p> |
| | <p>E2=Elektroschaltkasten 0,4m x 0,3m x 0,7m (BxTxH) Höhe Unterkante mindestens 2,50m Versorgungskanal von Boden bis UK E1 ca. 0,20m x 0,07m (BxT)</p> | <p>E2=electrical switchbox 0,4m x 0,3m x 1m (width x depth x height) Height of lower edge at least 2,50m Supply route from base to bottom line ca. 0,20m x 0,07m (width x depth)</p> |
| | <p>Hallenhoehe = 5,80m</p> | <p>Hall height = 5,80m</p> |
| | <p>Gabelstapler bis zu 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht</p> | <p>Forklift trucks up to 3.5 t admissible total weight</p> |
| | <p>Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden! Bodenbelastung 5.000 kg/m²</p> | <p>Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor! Floor loading 5.000 kg/m²</p> |
| | <p>Hallentore dienen nicht zur Anlieferung von Waren / Exponaten</p> | <p>Hall doors are not for the delivery of goods</p> |
| | <p>Hallenflaeche 12730m²</p> | <p>Hall area 12730m²</p> |
| <p>Stand 14.12.2016</p> | <p>Seite 2/2</p> | <p>Gesamt: Seite 7/32</p> |























| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|-------------------------|--|---|
| | <p>FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 1,75m</p> | <p>FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 1,75m</p> |
| | <p>Abhaengepunkte Hallendecke</p> | <p>attachment point of ceiling</p> |
| | <p>Versorgungsschacht</p> | <p>Supply duct</p> |
| | <p>Hallensaeule</p> | <p>Hall pillar</p> |
| | <p>Zufahrtstore der Halle Tor 1 B=5,40m / H=5,00m / b=2,40m / h=2,40m Tor 2 B=5,40m / H=5,00m / b=2,40m / h=2,40m Tor 3 B=5,40m / H=5,00m / b=2,40m / h=2,40m mit Notausgaenge</p> | <p>Access doors to the hall door 1 B=5,40m / H=5,00m / b=2,40m / h=2,40m door 2 B=5,40m / H=5,00m / b=2,40m / h=2,40m door 3 B=5,40m / H=5,00m / b=2,40m / h=2,40m with emergency doors</p> |
| | <p>Lastenaufzug 2.500kg LA: L=2,70m / B=1,80m / H=x,xxm x=max. 1,50m</p> | <p>Goods lift 2.500kg LA1: L=2,70m / B=1,80m / H=x,xxm x=max. 1,50m</p> |
| | <p>Personenaufzug 1.000kg PA: L=1,60m / B=1,40m / H=x,xxm x=max. 1,00m</p> | <p>Passenger lift 1.000kg PA: L= 1,60m / B=1,40m / H=x,xxm x= max. 1,00m</p> |
| | <p>Stele</p> | <p>central cylinder</p> |
| | <p>Rauchmelder im Versorgungsschacht</p> | <p>Smoke dedector at the supply duct</p> |
| | <p>Feuerloescher</p> | <p>Fire-extinguisher</p> |
| <p>Stand 02.12.2015</p> | <p>Seite 1/2</p> | |











**Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 3A / Hall 3A**











NÜRNBERG MESSE



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|---|---|
|  | Wasser, Abwasser, Druckluft | Water, compressed-air |
|  | Elektroversorgung | Electricity |
|  | Datenversorgung | IT |
|  | Wasser, Abwasser, Druckluft, Elektroversorgung | Water, compressed air, electricity |
|  | Wasser, Abwasser, Druckluft | Water, compressed air |
|  | Elektro-, Datenversorgung | Electricity, IT |
|  | Notausgang (nur im Ernstfall oeffnen) | Emergency door (only open in case of emergency) |
|  | Ladehoftor, Rolltor B=4,70m / H=4,90m | loading bay, rolling gate B=4.70m / H=4.90m |
|  | Treppe UK +0.00m bis 5.25m | Stairs UK +0.00m to 5.25m |
|  | Feuermeldekontakt fuer zweigeschossigen Standbau | Connect to fire alarm for special stands |
| | Hallenhoehe = 10,16m bis 15,29m (Unterkante technische Ausstattung) | Hall height = 10.16m to 15.29m (Lower edge of technical equipment) |
| | Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden! | Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor! |
| | Hallenflaeche 8497m ² Bodenbelastung 5.000kg/m ² | Hall area 8497sqm floor loading 5.000kg/m ² |
| Stand 02.12.2015 | Seite 2/2 | |











| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|---|--|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m |
|  | Versorgungsschacht E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser, Telekom | Supply duct for E = electricity W = compressed air, water, drainage and telecoms |
|  | Lueftungsschacht Begrenzte Standbauhoehe 3,00m! Tiefe = 0,70m | Ventilation duct Restricted stand height 3.00m! Depth = 0.70m |
|  | Heizungsrohre u. Kabelkanal Begrenzte Standbauhoehe 2,95m! Tiefe = 0,46m | Supply duct for heating and electrical Restricted stand height 2.95m! Depth = 0.46m |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10m / H= 4,78m Tor 2 B= 4,70m / H= 4,80m Tor 3 B= 4,70m / H= 4,80m Schiebetor 1 B= 2,90m / H= 3,40m Schiebetor 2 B= 4,75m / H= 3,40m Schiebetor 3 B= 5,70m / H= 3,40m Tor Halle 4 / 4A B= 4,80m / H= 4,90m | Access doors to the hall door 1 B= 4.10m / H= 4.78m door 2 B= 4.70m / H= 4.80m door 3 B= 4.70m / H= 4.80m sliding door 1 B= 2.90m / H= 3.40m sliding door 2= 4.75m / H= 3.40m sliding door 3 B= 5.70m / H= 3.40m door hall 4 / 4A B= 4.80m/ H=4.90m |
|  | Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm | Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m | Pillar with hall sign Restricted stand height 3.80m hall sign height = 1.80m |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m | Pillar with hall sign Restricted stand height 3.80m hall sign height = 1.80m |
|  | Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50m! Tiefe = 0,80m | Technical equipment room Restricted stand height 3.50m! Depth = 0.80m |
|  | Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut | Hall corner pillar covered to height of 2.50m |
| Stand 27.08.2013 | Seite 1/2 | Gesamt: Seite 10/32 |

| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|---|---|
|  | <p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85m/max. 1,06m Mass "Y" = min. 0,19m/max. 0,22m</p> | <p>Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.85m/max. 1.06m Dimension "Y" = min. 0.19m/max. 0.22m</p> |
|  | <p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,78m Mass "Y" = min. 0,46m</p> | <p>Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.78m Dimension "Y" = min. 0.46m</p> |
|  | <p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,70m Mass "Y" = min. 0,20m</p> | <p>Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.70m Dimension "Y" = min. 0.20m</p> |
|  | <p>Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,65m Mass "Y" = min. 0,46m</p> | <p>Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.65m Dimension "Y" = min. 0.46m</p> |
|  | <p>Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,99m/max. 1,92m Mass "Y" = min. 0,25m/max. 0,35m</p> | <p>Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.99m/max. 1.92m Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.35m</p> |
|  | <p>Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,44m/max. 0,47m Mass "Y" = min. 0,32m/max. 0,84m</p> | <p>Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.44m/max. 0.47m Dimension "Y" = min. 0.32m/max. 0.84m</p> |
|  | <p>Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut</p> | <p>Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m</p> |
|  | <p>Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft</p> | <p>Supply duct for electricity, telekoms, compressed air</p> |
|  | <p>Versorgungsschacht Wasser, Abwasser</p> | <p>Supply duct for water and drainage</p> |
|  | <p>Versorgungsschacht Wasser, Abwasser</p> | <p>Supply duct for water and drainage</p> |
| | <p>Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung)</p> | <p>Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)</p> |
| | <p>Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden!</p> | <p>Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor!</p> |
| | <p>Hallenflaeche 11690m² Bodenbelastung 5000kg/m²</p> | <p>Hall area 11690m² Floor loading 5000kg/m²</p> |
| <p>Stand 27.08.2013</p> | <p>Seite 2/2</p> | <p>Gesamt: Seite 11/32</p> |

| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|--|---|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m |
|  | Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser | Supply duct for electricity, telecoms compressed air, water and drainage |
|  | Abhaengepunkte Hallendecke | attachment point of ceiling |
|  | Hallensaeule | Hall pillar |
|  | Hallenschild an Aussenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 5,50m Hallenschildhoehe = 1,20m | Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 5.50m Hall sign height = 1.20m |
|  | Hallenschild an Nordseite Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante = 4,30m Hallenschildhoehe = 0,90m | Hall sign on the north side Restricted stand height! Height of lower edge = 4.30m Hall sign height = 0.90m |
|  | Hallenwuerfel Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante = 9,50m Hallenschildhoehe = 2,40m | Hall cube Restricted stand height! Height of lower edge = 9.50m Hall sign height = 2.40m |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,65m / H= 4,78m Tor 2 B= 4,65m / H= 4,78m Tor 3 B= 4,65m / H= 4,78m Tor 4 B= 4,65m / H= 4,78m Tor 5 B= 4,65m / H= 4,78m Tor 6 B= 4,65m / H= 4,78m Tor Halle 4 / Halle 4A B= 4,80m / H= 4,90m | Access doors to the hall door 1 B= 4.65m / H= 4.78m door 2 B= 4.65m / H= 4.78m door 3 B= 4.65m / H= 4.78m door 4 B= 4.65m / H= 4.78m door 5 B= 4.65m / H= 4.78m door 6 B= 4.65m / H= 4.78m door hall 4 / hall 4A B= 4.80m / H= 4.90m |
|  | Hallensaeulen mit Absperrungen | Hall pillar with barriers |
|  | Hallenaussenwandsaeule | Hall outer wall pillar |
| | Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich über dem Hallenboden! | Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor! |
| | Hallenhoehe = 15,00m (5,80m an den Aussenwaenden) (Unterkante Decke und Beleuchtung) | Hall height = 15.00m (5.80m at outer hall walls) (Lower edge of ceiling and lights) |
| | Hallenflaeche 7017m ² Bodenbelastung 5000kg/m ² | Hall area 7017m ² Floor loading 5000kg/m ² |
| Stand 27.08.2013 | Seite 1/1 | Gesamt Seite 12/32 |

Messezentrum Nürnberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 5 / Hall 5



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|--|--|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m |
|  | Versorgungsschacht E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Abwasser | Supply duct for E = electricity, telecoms W = compressed air, water and drainage |
|  | Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser | Supply duct for electricity, telecoms compressed air, water and drainage |
|  | Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut | Hall corner pillar covered to height of 2.50m |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10m / H= 4,87m Tor 2 B= 4,07m / H= 4,87m Tor 3 B= 4,01m / H= 4,87m Schiebetor 1 B= 2,90m / H= 3,40m Schiebetor 2 B= 4,75m / H= 3,40m Tor Service 4 B= 5,75m / H= 3,49m | Access doors to the hall door 1 B= 4.10m / H= 4.87m door 2 B= 4.70m / H= 4.87m door 3 B= 4.01m / H= 4.87m sliding door 1 B= 2.90m / H= 3.40m sliding door 2 B= 4.75m / H= 3.40m door service 4 B= 5.75m / H= 3.49m |
|  | Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 240cm, 300cm, 420cm | Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (B) = 240cm, 300cm, 420cm |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m | Pillar with hall sign Restricted stand height 3.80m hall sign height = 1.80m |
|  | Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50m! Tiefe = 0,80m | Technical equipment room Restricted stand height 3.50m! Depth = 0.80m |
|  | Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,90m/max. 1,50m Mass "Y" = min. 0,25m/max. 0,46m | Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.90m/max. 1.50m Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.46m |
|  | Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,49m Mass "Y" = min. 0,95m | Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.49m Dimension "Y" = min. 0.95m |
| Stand 27.08.2013 | Seite 1/2 | Gesamt: Seite 13/32 |

Messezentrum Nürnberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 5 / Hall 5













| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|-------------------------|--|---|
| | <p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,86m/max. 1,03m Mass "Y" = min. 0,19m</p> | <p>Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.86m/max. 1.03m Dimension "Y" = min. 0.19m</p> |
| | <p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,53m/max. 0,65m Mass "Y" = min. 0,25m/max. 0,29m</p> | <p>Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.53m/max. 0.65m Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.29m</p> |
| | <p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,63m/max. 0,55m Mass "Y" = min. 0,25m/max. 0,28m</p> | <p>Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.63m/max. 0.55m Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.28m</p> |
| | <p>Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft</p> | <p>Supply duct for electricity, telekoms, compressed air</p> |
| | <p>Versorgungsschacht Wasser, Abwasser</p> | <p>Supply duct for water and drainage</p> |
| | <p>Versorgungsschacht Wasser, Abwasser</p> | <p>Supply duct for water and drainage</p> |
| | <p>Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung)</p> | <p>Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)</p> |
| | <p>Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden!</p> | <p>Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor!</p> |
| | <p>Hallenflaeche 7840m² Bodenbelastung 5000kg/m²</p> | <p>Hall area 7840m² Floor loading 5000kg/m²</p> |
| | | |
| | | |
| | | |
| <p>Stand 27.08.2013</p> | <p>Seite 2/2</p> | <p>Gesamt: Seite 14/32</p> |

Messezentrum Nürnberg

Exhibition Centre Nuremberg








Halle 6 / Hall 6



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|---|--|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m |
|  | Versorgungsschacht E = Elektro, Telekom W = Druckluft, Wasser, Abwasser | Supply duct for E = electricity, telecoms W = compressed air, water and drainage |
|  | Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser | Supply duct for electricity, telecoms compressed air, water and drainage |
|  | Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut | Hall corner pillar covered to height of 2.50m |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10m / H= 4,87m Tor 2 B= 4,07m / H= 4,87m Tor 3 B= 4,01m / H= 4,87m Schiebetor 1 B= 4,75m / H= 3,48m Schiebetor 2 B= 4,74m / H= 3,39m | Access doors to the hall door 1 B= 4.10m / H= 4.87m door 2 B= 4.70m / H= 4.87m door 3 B= 4.01m / H= 4.87m sliding door 1 B= 4.75m / H= 3.48m sliding door 2 B= 4.74m / H= 3.39m |
|  | Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 240cm, 300cm, 420cm | Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (B) = 240cm, 300cm, 420cm |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m | Pillar with hall sign Restricted stand height 3.80m hall sign height = 1.80m |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m | Pillar with hall sign Restricted stand height 3.80m hall sign height = 1.80m |
|  | Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,92m/max. 1,57m Mass "Y" = min. 0,25m/max. 0,46m | Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.92m/max. 1.57m Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.46m |
|  | Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 1,22m Mass "Y" = min. 0,39m | Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 1.22m Dimension "Y" = min. 0.39m |
| Stand 27.08.2013 | Seite 1/2 | Gesamt: Seite 15/32 |








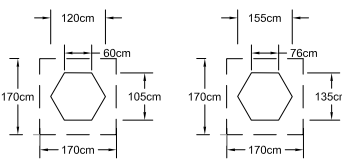


Messezentrum Nürnberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 6 / Hall 6



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|--|---|
|  | <p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,83m Mass "Y" = min. 0,24m/max. 0,27m</p> | <p>Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.83m Dimension "Y" = min. 0.24m/max. 0.27m</p> |
|  | <p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,64m Mass "Y" = min. 0,23m</p> | <p>Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.64m Dimension "Y" = min. 0.23m</p> |
|  | <p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,40m/max. 1,58m Mass "Y" = min. 0,18m/max. 0,30m</p> | <p>Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.40m/max. 1.58m Dimension "Y" = min. 0.18m/max. 0.30m</p> |
|  | <p>Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50m! Tiefe = 0,80m</p> | <p>Technical equipment room Restricted stand height 3.50m! Depth = 0.80m</p> |
|  | <p>Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft</p> | <p>Supply duct for electricity, telekoms, compressed air</p> |
|  | <p>Versorgungsschacht Wasser, Abwasser</p> | <p>Supply duct for water and drainage</p> |
|  | <p>Versorgungsschacht Wasser, Abwasser</p> | <p>Supply duct for water and drainage</p> |
| | <p>Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung)</p> | <p>Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)</p> |
| | <p>Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden!</p> | <p>Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor!</p> |
| | <p>Hallenflaeche 7840m² Bodenbelastung 5000kg/m²</p> | <p>Hall area 7840m² floor loading 5000kg/m²</p> |
| | | |
| | | |
| <p>Stand 27.08.2013</p> | <p>Seite 2/2</p> | <p>Gesamt: Seite 16/32</p> |

Messezentrum Nürnberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 7 / Hall 7



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|--|--|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m |
|  | Versorgungsschacht E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser, Telekom | Supply duct for E = electricity W = compressed air, water, drainage and telecoms |
|  | Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X1" = 0,64m Mass "X2" = min. 0,15m/max. 0,23m Mass "Y" = min. 0,39m/max. 0,40m | Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X1" = 0.64m Dimension "X2" = min. 0.15m/max. 0.23m Dimension "Y" = min. 0.39m/max. 0.40m |
|  | Heizungsrohre Begrenzte Standbauhoehe 2,95m! Tiefe = 0,46m | Supply duct for heating Restricted stand height 2.95m! Depth = 0.46m |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,55m / H= 4,77m Tor 2 B= 4,07m / H= 4,86m Tor 3 B= 4,07m / H= 4,86m Tor 4 B= 4,07m / H= 4,87m Tor 5 B= 4,07m / H= 4,87m Tor 6 B= 4,63m / H= 4,78m Schiebetor 1 B= 4,75m / H= 3,48m Schiebetor 2 B= 4,74m / H= 3,39m Schiebetor Service7 / Halle7 B= 5,75m / H= 3,37m | Access doors to the hall door 1 B= 4.55m / H= 4.77m door 2 B= 4.07m / H= 4.86m door 3 B= 4.07m / H= 4.86m door 4 B= 4.07m / H= 4.87m door 5 B= 4.07m / H= 4.87m door 6 B= 4.63m / H= 4.78m sliding door 1 B= 4.75m / H= 3.48m sliding door 2 B= 4.74m / H= 3.39m sliding door service7 / hall7 B= 5.75m / H=3.37m |
|  | Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50m! Tiefe = 0,80m | Technical equipment room Restricted stand height 3.50m! Depth = 0.80m |
|  | Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 240cm, 300cm | Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (B) = 240cm, 300cm |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m | Pillar with hall sign Restricted stand height 3.80m hall sign height = 1.80m |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m | Pillar with hall sign Restricted stand height 3.80m hall sign height = 1.80m |
|  | Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,34m/max. 0,43m Mass "Y" = min. 0,46m/max. 0,46m | Hall corner pillar covered to height of 2,50m Dimension "X" = min. 0.34m/max. 0.43m Dimension "Y" = min. 0.46m/max. 0.46m |
| Stand 27.08.2013 | Seite 1/2 | Gesamt: Seite 17/32 |

Messezentrum Nürnberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 7 / Hall 7











| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|-------------------------|--|---|
| | <p>Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,85m/max. 1,13m Mass "Y" = min. 0,30m/max. 0,52m</p> | <p>Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.85m/max. 1.13m Dimension "Y" = min. 0.30m/max. 0.52m</p> |
| | <p>Hallenaußenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 1,24m/max. 1,57m Mass "Y" = min. 0,24m/max. 0,75m</p> | <p>Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 1.24m/max. 1.57m Dimension "Y" = min. 0.24m/max. 0.75m</p> |
| | <p>Hallenaußenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,92m/max. 1,77m Mass "Y" = min. 0,33m/max. 0,51m</p> | <p>Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.92m/max. 1.77m Dimension "Y" = min. 0.33m/max. 0.51m</p> |
| | <p>Hallenaußenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,33m/max. 0,49m Mass "Y" = min. 0,33m/max. 0,35m</p> | <p>Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.33m/max. 0.49m Dimension "Y" = min. 0.33m/max. 0.35m</p> |
| | <p>Versorgungsschacht Wasser, Abwasser</p> | <p>Supply duct for water and drainage</p> |
| | <p>Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft</p> | <p>Supply duct for electricity, telekom, compressed air</p> |
| | <p>Versorgungsschacht Wasser, Abwasser</p> | <p>Supply duct for water and drainage</p> |
| | <p>Versorgungsschacht mit Leerrohr</p> | <p>Supply duct with ductwork</p> |
| | <p>Versorgungsschacht Wasser, Abwasser</p> | <p>Supply duct for water and drainage</p> |
| | <p>Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung)</p> | <p>Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)</p> |
| | <p>Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden!</p> | <p>Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor!</p> |
| | <p>Hallenflaeche 16410m² Bodenbelastung 5000kg/m²</p> | <p>Hall area 16410m² Floor loading 5000kg/m²</p> |
| <p>Stand 27.08.2013</p> | <p>Seite 2/2</p> | <p>Gesamt: Seite 18/32</p> |

Messezentrum Nürnberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 7A / Hall 7A











NÜRNBERG MESSE



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|---|--|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m |
|  | Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser | Supply duct for electricity, telecoms, compressed air, water and drainage |
|  | Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft | Supply duct for electricity, telecoms, compressed air |
|  | Versorgungsschacht Wasser, Abwasser | Supply duct for water and drainage |
|  | Hallenschild an Aussenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 5,50m Hallenschildhoehe = 1,20m | Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 5.50m Hall sign height = 1.20m |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,65m / H= 4,76m Tor 2 B= 4,65m / H= 4,76m Tor 3 B= 4,65m / H= 4,76m Tor 4 B= 4,65m / H= 4,76m Tor 5 B= 4,65m / H= 4,76m | Access doors to the hall door 1 B= 4.65m / H= 4.76m door 2 B= 4.65m / H= 4.76m door 3 B= 4.65m / H= 4.76m door 4 B= 4.65m / H= 4.76m door 5 B= 4.65m / H= 4.76m |
|  | Hallenaussenwandsaeule / Hallensaeule | Hall outer wall pillar / Hall pillar |
|  | Hallenwürfel Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante = 9,50m Hallenschildhoehe = 2,40m | Hall cube Restricted stand height! Height of lower edge = 9.50m Hall sign height = 2.40m |
| | Abhaengepunkte Hallendecke | attachment point of ceiling |
| | Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich über dem Hallenboden! | Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor! |
| | Hallenhoehe = 15,00m (4,90m an den Aussenwaenden) (Unterkante Decke und Beleuchtung) | Hall height = 15.00m (4.90m at outer hall walls) (Lower edge of ceiling and lights) |
| | Hallenflaeche 8850m ² Bodenbelastung 5000kg/m ² | Hall area 8850m ² Floor loading 5000kg/m ² |
| Stand 27.08.2013 | Seite 1/1 | Gesamt Seite 19/32 |

Messezentrum Nürnberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 8 / Hall 8



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|--|--|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m |
|  | Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50m! Tiefe = 0,80m | Technical equipment room Restricted stand height 3.50m! Depth = 0.80m |
|  | Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,54m/max. 0,85m Mass "Y" = min. 0,29m/max. 0,47m | Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.54m/max. 0.85m Dimension "Y" = min. 0.29m/max. 0.47m |
|  | Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,90m/max. 1,30m Mass "Y" = min. 0,24m/max. 0,30m | Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.90m/max. 1.30m Dimension "Y" = min. 0.24m/max. 0.30m |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10m / H= 4,87m Tor 2 B= 4,07m / H= 4,87m Schiebetor 1 B= 3,39m / H= 3,46m Schiebetor 2 B= 3,43m / H= 3,47m | Access doors to the hall door 1 B= 4.10m / H= 4.87m door 2 B= 4.07m / H= 4.87m sliding door 1 B= 3.39m / H= 3.46m sliding door 2 B= 3.43m / H= 3.47m |
|  | Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 240cm, 300cm | Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (B) = 240cm, 300cm |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m | Pillar with hall sign Restricted stand height 3.80m hall sign height = 1.80m |
|  | Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft | Supply duct for electricity, telekom, compressed air |
|  | Versorgungsschacht Wasser, Abwasser | Supply duct for water and drainage |
|  | Versorgungsschacht Wasser, Abwasser | Supply duct for water and drainage |
| Stand 27.08.2013 | Seite 1/2 | Gesamt : Seite 20/32 |











**Messezentrum Nürnberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 8 / Hall 8**



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|------------------|---|---|
| | Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung) | Hall height = 5.80m (Lower edge of lights) |
| | Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden! | Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor! |
| | Hallenflaeche 4680m ² Bodenbelastung 5000kg/m ² | Hall area 4680m ² floor loading 5000kg/m ² |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Stand 27.08.2013 | Seite 2/2 | Gesamt : Seite 21/32 |







Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 9 / Hall 9



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|--|--|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m |
|  | Technikraum Begrenzte Standbauhoehe 3,50m! Tiefe = 0,80m | Technical equipment room Restricted stand height 3.50m! Depth = 0.80m |
|  | Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser | Supply duct for electricity, telecoms compressed air, water and drainage |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,10m / H= 4,87m Tor 2 B= 4,03m / H= 4,87m Tor 3 B= 4,02m / H= 4,85m Tor 4 B= 4,03m / H= 4,85m Schiebetor 1 B= 3,39m / H= 3,46m Schiebetor 2 B= 3,43m / H= 3,47m | Access doors to the hall door 1 B= 4.10m / H= 4.87m door 2 B= 4.03m / H= 4.87m door 3 B= 4.02m / H= 4.85m door 4 B= 4.03m / H= 4.85m Schiebetor 1 B= 3.39m / H= 3.46m Schiebetor 2 B= 3.43m / H= 3.47m |
|  | Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,30m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm | Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.30m Hall sign height = 1.50m (B) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 420cm, 480cm, 600cm |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 3,80m! Hallenschildhoehe = 1,80m | Pillar with hall sign Restricted stand height 3.80m hall sign height = 1.80m |
|  | Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut | Hall corner pillar covered to height of 2.50m |
|  | Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,68m/max. 1,00m Mass "Y" = min. 0,25m/max. 0,54m | Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.68m/max. 1.00m Dimension "Y" = min. 0.25m/max. 0.54m |
|  | Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,96m/max. 1,55m Mass "Y" = min. 0,29m/max. 0,42m | Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.96m/max. 1.55m Dimension "Y" = min. 0.29m/max. 0.42m |
|  | Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft | Supply duct for electricity, telekom, compressed air |
| Stand 01.02.2017 | Seite 1/2 | Gesamt: Seite 20/30 |











Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 9 / Hall 9



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|---|--|
|  | Versorgungsschacht Wasser, Abwasser | Supply duct for water and drainage |
|  | Versorgungsschacht Wasser, Abwasser | Supply duct for water and drainage |
| | Hallenhoehe = 5,80m (Unterkante Beleuchtung) | Hall height = 5.80m (Lower edge of lights) |
| | Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden! | Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor! |
| | Hallenflaeche 10800m ² Bodenbelastung 5000kg/m ² | Hall area 10800m ² Floor loading 5000kg/m ² |
|  | Neuer Eingang vom Service 10 B= 2,05m / H= 2,70m Notausgang | New entrance of Service 10 B= 2.05m / H= 2.70m emergency exit |
|  | Neuer Lastenaufzug: L: 3,60m B: 1,80m Kabinenhoehe: 2,60m | New elevator: L: 3.60m B: 1.80m cabin height: 2.60m |
|  | Neues Schiebetor der Halle B= 4,00m / H= 3,00m | New sliding door B= 4.00m / H= 3.00m |
|  | Betonkonsole an Saeule Unterkante 5,00m | Console height of lower edge 5.00m |
| | | |
| | | |
| Stand 01.02.2017 | Seite 2/2 | Gesamt: Seite 21/30 |

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 10.0 / Hall 10.0



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|---|--|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 1,75m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 1.75m |
|  | Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser | Supply duct for electricity, telecoms compressed air, water and drainage |
|  | Lastenaufzug 3500kg LA 1: L= 4,70m / B= 2,50m / H= 2,48m LA 2: L= 4,70m / B= 2,50m / H= 2,48m | Goods lift 3500kg LA 1: L= 4.70m / B= 2.50m / H= 2.48m LA 2: L= 4.70m / B= 2.50m / H= 2.48m |
|  | Hallenluefter an Aussenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante = 3,75m Hoehe Oberkante = 4,66m | Hall ventilations on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge = 3.75m Height of upper edge = 4.66m |
|  | Hallenschild an Aussenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,08m Hoehe Oberkante mindestens 5,28m | Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.08m Height of upper edge at least 5.28m |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 5,08m / H= 3,95m Tor 2 B= 5,11m / H= 3,95m | Access doors to the hall door 1 B= 5.08m / H= 3.95m door 2 B= 5.11m / H= 3.95m |
|  | Hallensaeule E= Elektroschaltkasten und Telefon Hoehe Unterkante = 2,55m W=Wasseranschluss in Saeule D=Druckluft in Saeule | Hall pillar E= electrical switchbox with telephone Height lower edge 2.55m W= water supply in pillar D= compressed air supply in pillar |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante = 4,10m Hoehe Oberkante = 5,25m E = Elektroschaltkasten Hoehe Unterkante = 2,50m W = Wasseranschluss in Saeule D =Druckluft in Saeule | Pillar with hall sign Restricted stand height! Height of lower edge = 4.10m Height of upper edge = 5.25m E = electrical switchbox Height lower edge 2.50m W = water supply in pillar D =compressed air supply in pillar |
|  | Hallenecksaeule | Hall corner pillar |
|  | Hallenecksaeule | Hall corner pillar |
| Stand 13.03.2017 | Seite 1/2 | Gesamt Seite 22/30 |











**Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 10.0 / Hall 10.0**



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|------------------|---|--|
| | Hallenaussenwandsaeule | Hall outer wall pillar |
| | Hallenaussenwandsaeule | Hall outer wall pillar |
| | Hallenueltungsrohre bis 2,50m Hoehe umbaut | Hall ventilation pipes covered to height of 2.50m |
| | Hallenueltungsrohre bis 2,50m Hoehe umbaut | Hall ventilation pipes covered to height of 2.50m |
| | E=Elektroschaltkasten 0,6m x 0,3m x 1,4m (BxTxH) Höhe Unterkante mindestens 2,65m Versorgungskanal von Boden bis UK E1 ca. 0,20m x 0,07m (BxT) | E=electrical switchbox 0,6m x 0,3m x 1m (width x depth x height) Height of lower edge at least 2,65m Supply route from base to bottom line ca. 0,20m x 0,07m (width x depth) |
| | Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden! | Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor! |
| | Hallenhoehe = 5,30m (Unterkante Decke und Beleuchtung) | Hall height = 5.30m (Lower edge of ceiling and lights) |
| | Hallenflaeche 6720m ² Bodenbelastung 2000kg/m ² | Hallarea 6720m ² Floor loading 2000kg/m ² |
| | | |
| | | |
| | | |
| Stand 13.03.2017 | Seite 2/2 | Gesamt Seite 23/30 |

Messezentrum Nuernberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 10.1 / Hall 10.1



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|--|---|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 1,75m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 1.75m |
|  | Versorgungsschacht Elektro, Telekom, Druckluft, Wasser, Abwasser | Supply duct for electricity, telecoms compressed air, water and drainage |
|  | Lastenaufzug 3500kg LA 1: L= 4,70m / B= 2,50m / H= 2,48m LA 2: L= 4,70m / B= 2,50m / H= 2,48m | Goods lift 3500kg LA 1: L= 4.70m / B= 2.50m / H= 2.48m LA 2: L= 4.70m / B= 2.50m / H= 2.48m |
|  | Hallenluefter an Aussenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante = 3,40m Hoehe Oberkante = 3,98m | Hall ventilations on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge = 3.40m Height of upper edge = 3.98m |
|  | Hallenschild an Aussenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 2,80m Hallenschildhoehe = 0,90m | Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 2.80m Hall sign height = 0.90m |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 5,08m / H= 3,95m Tor 2 B= 5,11m / H= 3,95m | Access doors to the hall door 1 B= 5.08m / H= 3.95m door 2 B= 5.11m / H= 3.95m |
|  | Hallensaeule E= Elektroschaltkasten Hoehe Unterkante = 2,60m W=Wasseranschluss in Saeule T=Telefon ab 2,50m an Saeule *=Thermostat ab 2,50m an Saeule | Hall pillar E= electrical switchbox Height lower edge 2.60m W= water supply in pillar T=telephone above 2.50m on pillar *=thermostat above 2.50m on pillar |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante = 3,34m Hoehe Oberkante = 3,94m E = Elektroschaltkasten Hoehe Unterkante = 2,60m W = Wasseranschluss in Saeule T = Telefon ab 2,50m an Saeule * = Thermostat ab 2,50m an Saeule | Pillar with hall sign Restricted stand height! Height of lower edge = 3.64m Height of upper edge = 3.94m E= electrical switchbox Height lower edge 2.60m W= water supply in pillar T=telephone above 2.50m on pillar *=thermostat above 2.50m on pillar |
|  | Hallenecksaeule | Hall corner pillar |
|  | Hallenecksaeule | Hall corner pillar |
| Stand 13.03.2017 | Seite 1/2 | Gesamt. Seite 24/30 |









Messezentrum Nuernberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 10.1 / Hall 10.1



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|------------------|--|--|
| | Hallenaussenwandsaeule | Hall outer wall pillar |
| | Hallenaussenwandsaeule | Hall outer wall pillar |
| | Hallenuelftungsrohre bis 2,50m Hoehe umbaut | Hall ventilation pipes covered to height of 2.50m |
| | Hallenuelftungsrohre bis 2,50m Hoehe umbaut | Hall ventilation pipes covered to height of 2.50m |
| | E1=Elektroschaltkasten 1 0,6m x 0,3m x 1,4m (BxTxH) Höhe Unterkante mindestens 2,60m Versorgungskanal von Boden bis UK E1 ca. 0,20m x 0,07m (BxT) | E=electrical switchbox 1 0,6m x 0,3m x 1m (width x depth x height) Height of lower edge at least 2,60m Supply route from base to bottom line ca. 0,20m x 0,07m (width x depth) |
| | E2=Elektroschaltkasten 2 0,6m x 0,3m x 1,4m (BxTxH) Höhe Unterkante mindestens 2,50m Versorgungskanal von Boden bis UK E1 ca. 0,20m x 0,07m (BxT) | E=electrical switchbox 2 0,6m x 0,3m x 1m (width x depth x height) Height of lower edge at least 2,50m Supply route from base to bottom line ca. 0,20m x 0,07m (width x depth) |
| | Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich über dem Hallenboden! | Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor! |
| | Hallenhoehe = 3,97m (Unterkante Decke und Beleuchtung) | Hall height = 3.97m (Lower edge of ceiling and lights) |
| | Hallenflaeche 6870m ² Bodenbelastung 1000kg/m ² | Hall area 6870m ² floor loading 1000kg/m ² |
| | | |
| Stand 13.03.2017 | Seite 2/2 | Gesamt. Seite 25/30 |










Messezentrum Nürnberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 11.0 / Hall 11.0












| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|---|---|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 1,75m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 1.75m |
|  | Abhaengepunkte Hallendecke | attachment point of ceiling |
|  | Versorgungsschacht Wasser, Elektro, Telekom | Supply duct for water, electricity, telecoms |
|  | Hallensaeule | Hall pillar |
|  | Hallenaussenwandsaeule L = Lueftungsschacht | Hall outer wall pillar L= ventilation duct |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 5,00m / H= 4,10m Tor 2 B= 5,00m / H= 4,10m | Access doors to the hall door 1 B= 5.00m / H= 4.10m door 2 B= 5.00m / H= 4.10m |
|  | Lastenaufzug 3200kg LA1: L= 3,73m / B= 2,30m / H= 2,48m LA2: L= 4,00m / B= 2,44m / H= 2,48m | Goods lift 3200kg LA1: L= 3.73m / B= 2.30m / H= 2.48m LA2: L= 4.00m / B= 2.44m / H= 2.48m |
|  | Hallensaeule im Foyerbereich E = Elektroanschluß in Säule W = Wasseranschluss in Säule | Hall pillar in foyer area E = electricity supply in pillar W = water supply in pillar |
| | Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich über dem Hallenboden! | Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor! |
| | Hallenhoehe = 12,00m (Unterkante technische Ausstattung) | Hall height = 12.00m (Lower edge of technical equipment) |
| | Hallenflaeche 5340m ² Bodenbelastung 5000kg/m ² | Hall area 5340m ² floor loading 5000kg/m ² |
| Stand 27.08.2013 | Seite 1/1 | Gesamt: Seite 28/32 |

Messezentrum Nürnberg Exhibition Centre Nuremberg Halle 11.1 / Hall 11.1






| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|--|--|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 1,75m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 1.75m |
|  | Abhaengepunkte Hallendecke | attachment point of ceiling |
|  | Versorgungsschacht Wasser, Elektro, Telekom | Supply duct for water, electricity, telecoms |
|  | Hallensaeule | Hall pillar |
|  | Hallensaeule mit Luftscht E = Elektroanschluss in Saeule W = Wasseranschluss in Saeule Mass "X" = min. 1,56m/max. 4,16m | Hall pillar with ventilation duct E = electrical supply in pillar W = water supply in pillar Dimension "X" = min.1.56m/max. 4.16m |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 5,00m / H= 4,10m Tor 2 B= 5,00m / H= 4,10m | Access doors to the hall door 1 B= 5.00m / H= 4.10m door 2 B= 5.00m / H= 4.10m |
|  | Lastenaufzug 3200kg LA1: L= 3,73m / B= 2,30m / H= 2,48m LA2: L= 4,00m / B= 2,44m / H= 2,48m | Goods lift 3200kg LA1: L= 3.73m / B= 2.30m / H= 2.48m LA2: L= 4.00m / B= 2.44m / H= 2.48m |
| | Verbindung zum Standanschluss ausschliesslich über dem Hallenboden! | Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor! |
| | Hallenhoehe = 3,60m (Unterkante technische Ausstattung) | Hall height = 3.60m (Lower edge of technical equipment) |
| | Hallenflaeche 4780m ² Bodenbelastung 1000kg/m ² | Hall area 4780m ² floor loading 1000kg/m ² |
|  | Evakuierungsstuhl | Escape-chair |
|  | Evakuierungsstuhl | Escape-chair |
| Stand 27.08.2013 | Seite 1/1 | Gesamt: Seite 29/32 |

| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|---|---|
|  | FM = Feuermelder und Loescheinrichtung Hoehe Oberkante 2,20m | FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height of upper edge 2.20m |
|  | Versorgungsschacht E = Elektro W = Druckluft, Wasser, Abwasser, Telekom | Supply duct for E = electricity W = compressed air, water, drainage and telecoms |
|  | Zufahrtstore der Halle Tor 1 B= 4,98m / H= 4,37m Tor 2 B= 4,96m / H= 4,37m Tor 3 B= 5,00m / H= 4,87m Tor 4 B= 5,00m / H= 4,87m Schiebetor 1 B= 7,08m / H= 4,32m Schiebetor 2 B= 4,66m / H= 4,23m Schiebetor 3 B= 7,08m / H= 4,23m Schiebetor 1/SCW B= 7,04m / H= 3,07m Schiebetor 2/SCW B= 7,04m / H= 3,07m | Access doors to the hall door 1 B= 4.98m / H= 4.37m door 2 B= 4.96m / H= 4.37m door 3 B= 5.00m / H= 4.87m door 4 B= 5.00m / H= 4.87m sliding door 1 B= 7.08m / H= 4.32m sliding door 2 B= 4.66m / H= 4.23m sliding door 3 B= 7.08m / H= 4.23m sliding door 1/SCW B= 7.04m / H= 3.07m sliding door 2/SCW B= 7.04m / H= 3.07m |
|  | Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,75m/max. 2,42m Mass "Y" = min. 0,45m/max. 0,66m E= Elektroschaltkasten B= 0,60m, H= 1,35m, T= 0,30m Hoehe Unterkante mindestens = 2,60m | Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.75m/max. 2.42m Dimension "Y" = min. 0.45m/max. 0.66m E = electrical switchbox B= 0.60m, H= 1.35m, T= 0.30m (width x height x depth) Height lower edge at least = 2.60m |
|  | Hallenaussenwandsaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = min. 0,65m/max. 0,74m Mass "Y" = min. 0,33m/max. 0,46m | Hall outer wall pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 0.65m/max. 0.74m Dimension "Y" = min. 0.33m/max. 0.46m |
|  | Saeule mit Hallenbeschilderung Begrenzte Standbauhoehe 4,03m! Hallenschildhoehe = 1,90m E= Elektroschaltkasten B=0,60m, H=1,35m, T=0,30m Hoehe Unterkante mindestens = 2,60m | Pillar with hall sign Restricted stand height 4.03m hall sign height = 1.90m E = electrical switchbox B=0.60m, H=1.35m; T=0.30m (width x height x depth) Height of lower edge at least = 2.60m |
|  | Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut Mass "X" = 1,77m Mass "Y" = 0,45m | Hall corner pillar covered to height of 2.50m Dimension "X" = min. 1.77m Dimension "Y" = min. 0.45m |
|  | Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut | Hall corner pillar covered to height of 2.50m |
|  | Hallenecksaeule bis 2,50m Hoehe umbaut | Hall corner pillar covered to height of 2.50m |
| Stand 27.08.2013 | Seite 1/2 | Gesamt: Seite 30/32 |

Messezentrum Nürnberg
Exhibition Centre Nuremberg
Halle 12.0 / Hall 12.0



| Symbol | Technische Ausstattung | Technical equipment |
|---|---|--|
|  | <p>Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,20m Hallenschildhoehe = 1,50m (B) = 600cm</p> | <p>Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.20m Hall sign height = 1.50m (B) = 600cm</p> |
|  | <p>Hallenschild an Außenwand Begrenzte Standbauhoehe! Hoehe Unterkante mindestens 4,20m Hallenschildhoehe = 1,20m (B) = 240cm, 300cm, 480cm</p> | <p>Hall sign on outer wall Restricted stand height! Height of lower edge at least 4.20m Hall sign height = 1.50m (B) = 240cm, 300cm, 480cm</p> |
| | <p>Hallenhoehe = 6,40m (Unterkante Beleuchtung)</p> | <p>Hall height = 6.40m (Lower edge of lights)</p> |
| | <p>Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden!</p> | <p>Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor!</p> |
| | <p>Hallenflaeche 13730m² Bodenbelastung 5.000kg/m²</p> | <p>Hall area 13730m² floor loading 5.000kg/m²</p> |
|  | <p>Lastenaufzug 5600kg LA 1: L= 5,00m / B= 2,48m / H= 2,48m LA 2: L= 5,00m / B= 2,48m / H= 2,48m</p> | <p>Goods lift 5600kg LA 1: L= 5.00m / B= 2.48m / H= 2.48m LA 2: L= 5.00m / B= 2.48m / H= 2.48m</p> |
| | <p>Hallenhoehe = 6,40m (Unterkante Beleuchtung)</p> | <p>Hall height = 6.40m (Lower edge of lights)</p> |
| | <p>Verbindungen zum Standanschluss ausschliesslich ueber dem Hallenboden!</p> | <p>Connections to stand hook-ups must be laid across hall floor!</p> |
| | <p>Hallenflaeche 13730m² Bodenbelastung 5000kg/m²</p> | <p>Hall area 13730m² floor loading 5000kg/m²</p> |
| | | |
| | | |
| | | |
| <p>Stand 27.08.2013</p> | <p>Seite 2/2</p> | <p>Gesamt: Seite 31/32</p> |

Stand: 27.08.2013

Haftung und Gewährleistung

Diese Seiten wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann keine Gewähr für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen übernommen werden.

Alle Informationen stellt NürnbergMesse daher ohne jegliche Gewährleistung jedweder Art, sei sie ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung. NürnbergMesse übernimmt insbesondere keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der enthaltenen Informationen verursacht werden oder mit der Nutzung dieser Informationen im Zusammenhang stehen.

Alle Seiten unterliegen unserem Copyright.
Nachdruck oder inhaltliche Verwertung, auch Teilen, nur mit ausdrücklicher Zustimmung der NürnbergMesse GmbH.