




FENSTERBAU FRONTALE 2022

400 Anlaufschleife		400-Schleife	
besteht aus	Ca	besteht aus	Ca
besteht aus	2010-10	besteht aus	2010-00
Wahlzeit	1:200	Wahlzeit	430 Kh
Wahlzeit	1189, 841 mm	Wahlzeit	2010-00
Platzzeit	Halle 01+Legende	Platzzeit	02.06.2022
Ordnung	H01 1909 M LT 2007 (B) VLDWG		

vorläufiger Hallenplan - Änderungen vorbehalten
preliminary floorplan - subject to change

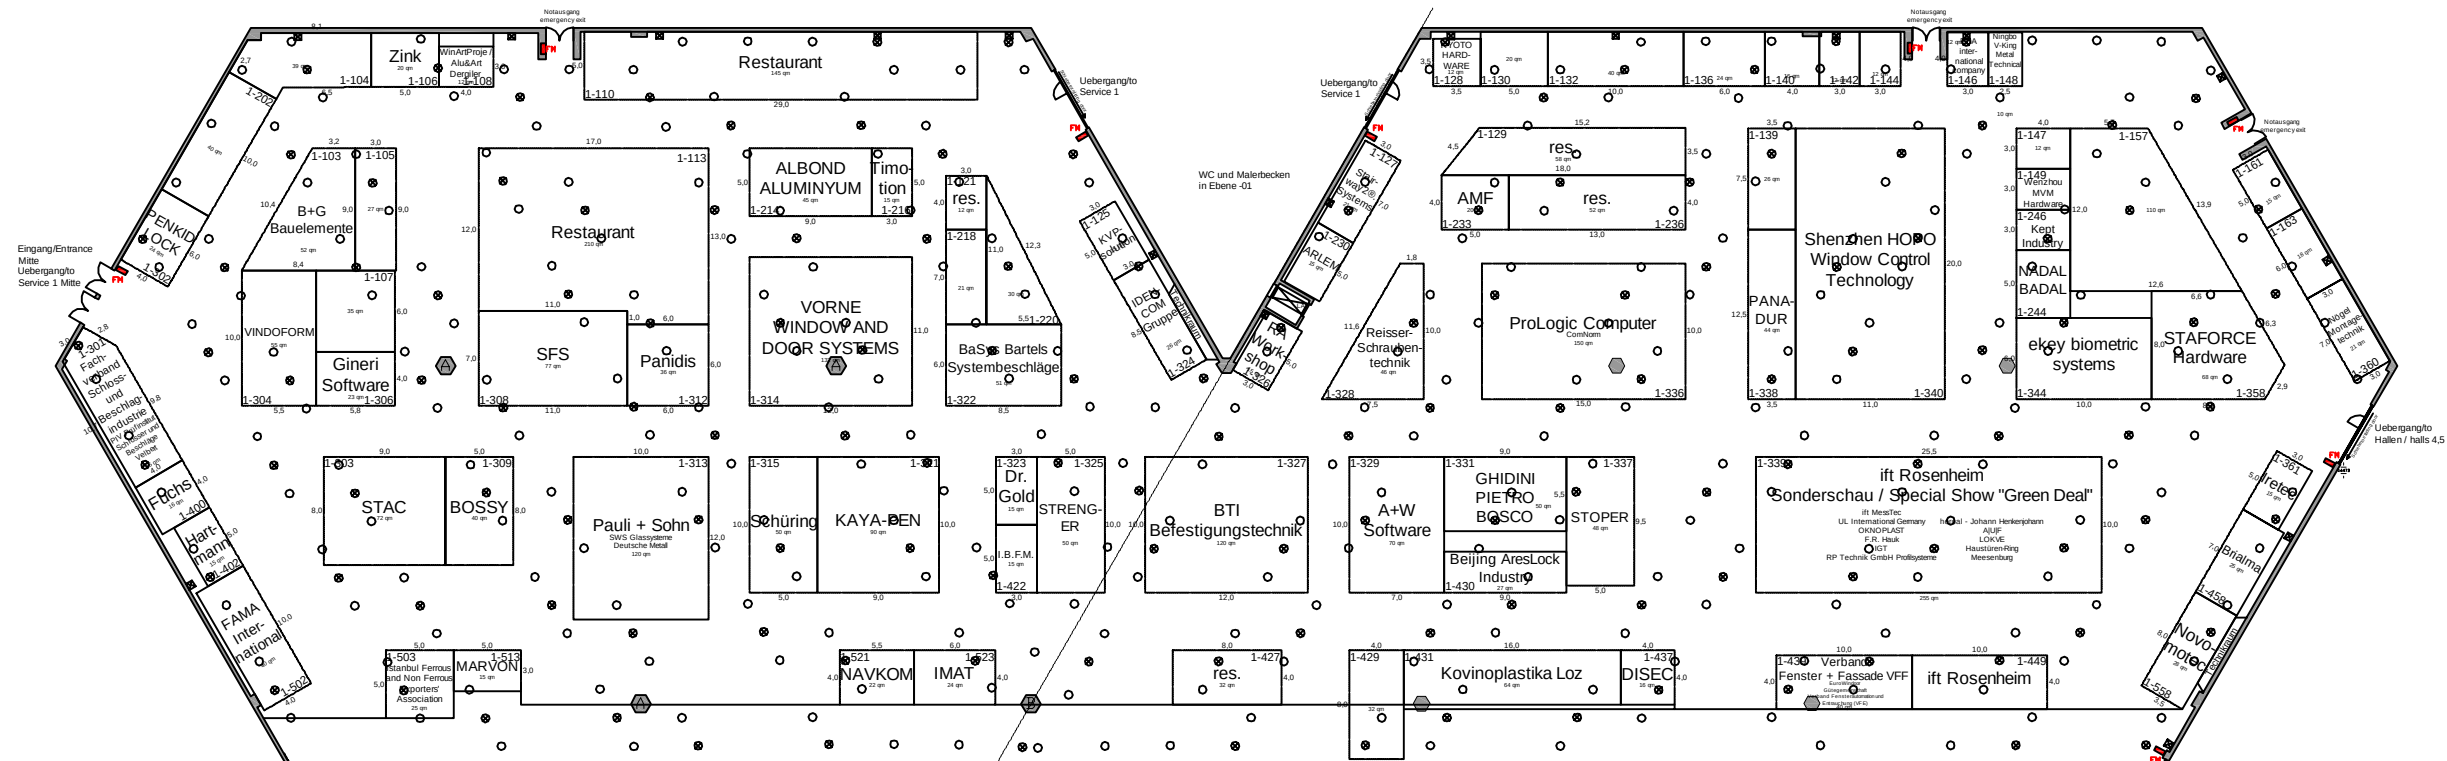

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specification
	FM = Feuermelder und Löscheinrichtung Hohe Oberkante 2,20 m	FM = Fire alarm and fire-fighting equipment Height to top edge 2,20m
	Technikraum Begränzte Standbauhöhe 3,50 m Tiefe = 0,80m	Engineering shaft Restricted stand height 3,50m Depth = 0,80m
	Zutrittskontrolle der Halle Tür 1 B = 4,45 m / H= 4,20 m Tür 2 B = 1,0 m / H= 4,20 m Tür 3 B = 4,45 m / H= 4,20 m Tür 4 B = 1,0 m / H= 4,20 m Tür 5 B = 4,45 m / H= 4,20 m Schleuse 1 B = 1,57 m / H= 3,47 m Schleuse 2 B = 3,31 m / H= 3,47 m	Access doors to the hall Door 1 W = 4,30m / H= 4,20m Door 2 W = 4,30m / H= 4,20m Door 3 W = 4,30m / H= 4,20m Door 4 W = 4,30m / H= 4,20m Door 5 W = 4,30m / H= 4,20m Sliding door 1 W = 1,57m / H= 3,47m Sliding door 2 W = 3,32m / H= 3,47m
	Hallenschild Hohe Unterkante mindestens 4,30 m Hallenschildhöhe = 1,50 m (B) = 120 cm, 180 cm, 240 cm, 300 cm 360 cm, 480 cm, 600 cm	Hall sign Height to lower edge at least 4,30m Hall sign height = 1,50m (W) = 120cm, 180cm, 240cm, 300cm 360cm, 480cm, 600cm
	Saue	Pillar
	Saue Halle 1,1 (Raumhöhe 9,80 m)	Pillar hall 1,1 (height 9,80m)
	Saue Halle 1,1 (Raumhöhe 9,80 m) Halle 1,2 (Raumhöhe 9,80 m)	Pillar hall 1,1 (height 9,80m) hall 1,2 (height 9,80m)
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m
	Hallenecksäule bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,68 m / max. 1,00 m Mass "Y" = min. 0,25 m / max. 0,54 m	Hall corner pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,68m / max. 1,00m Dimension "Y" = min. 0,25m / max. 0,54m
	Hallenaußenwandabsatz bis 2,50 m Höhe umbaut Mass "X" = min. 0,96 m / max. 1,55 m Mass "Y" = min. 0,29 m / max. 0,42 m	Hall outer wall pillar covered to a height of 2,50m Dimension "X" = min. 0,96m / max. 1,55m Dimension "Y" = min. 0,29m / max. 0,42m
		
Stand 7/2019	Seite 1/2	Gesamt Seite 1/37

NÜRNBERG MESSE

Symbol	Technische Ausstattung	Technical specification
	Benetzte Nummernschalter Unterkante 5,12 m Oberkante 6,00 m → Änderungen vorbehalten	Painted hall sign Height of lower edge 5.12m Height of top edge 6.00m == subject to change
	Versorgungsschacht fuer Elektro, Telekom, Druckluft	Supply shaft for electricity, telecoms, compressed air
Abwasser- zuflüsse sind mit einem roten Dreieck zu markieren. The drain flows below	Versorgungsschacht fuer Wasser / Abwasser	Supply shaft for water and waste water
	Halle 1.1 Hallenhöhe = 9,80 m Halle 1.2 Hallenhöhe = 5,80 m (Unterkannte Beleuchtung)	Hall 1.1 Hall height = 9.80m Hall 1.2 Hall height = 5.80m (Lower edge of lights)
	Verbindungen zum Standarschluss ausschliesslich ueber den Hallenboden	Connections to stand hook-ups must be laid across the hall floor
	Hallenflaeche 10.800 m²	Hall floor space 10.800m²
	Bodenbelastung 5.000 kg/m²	Floor weight loading 5.000kg/m²